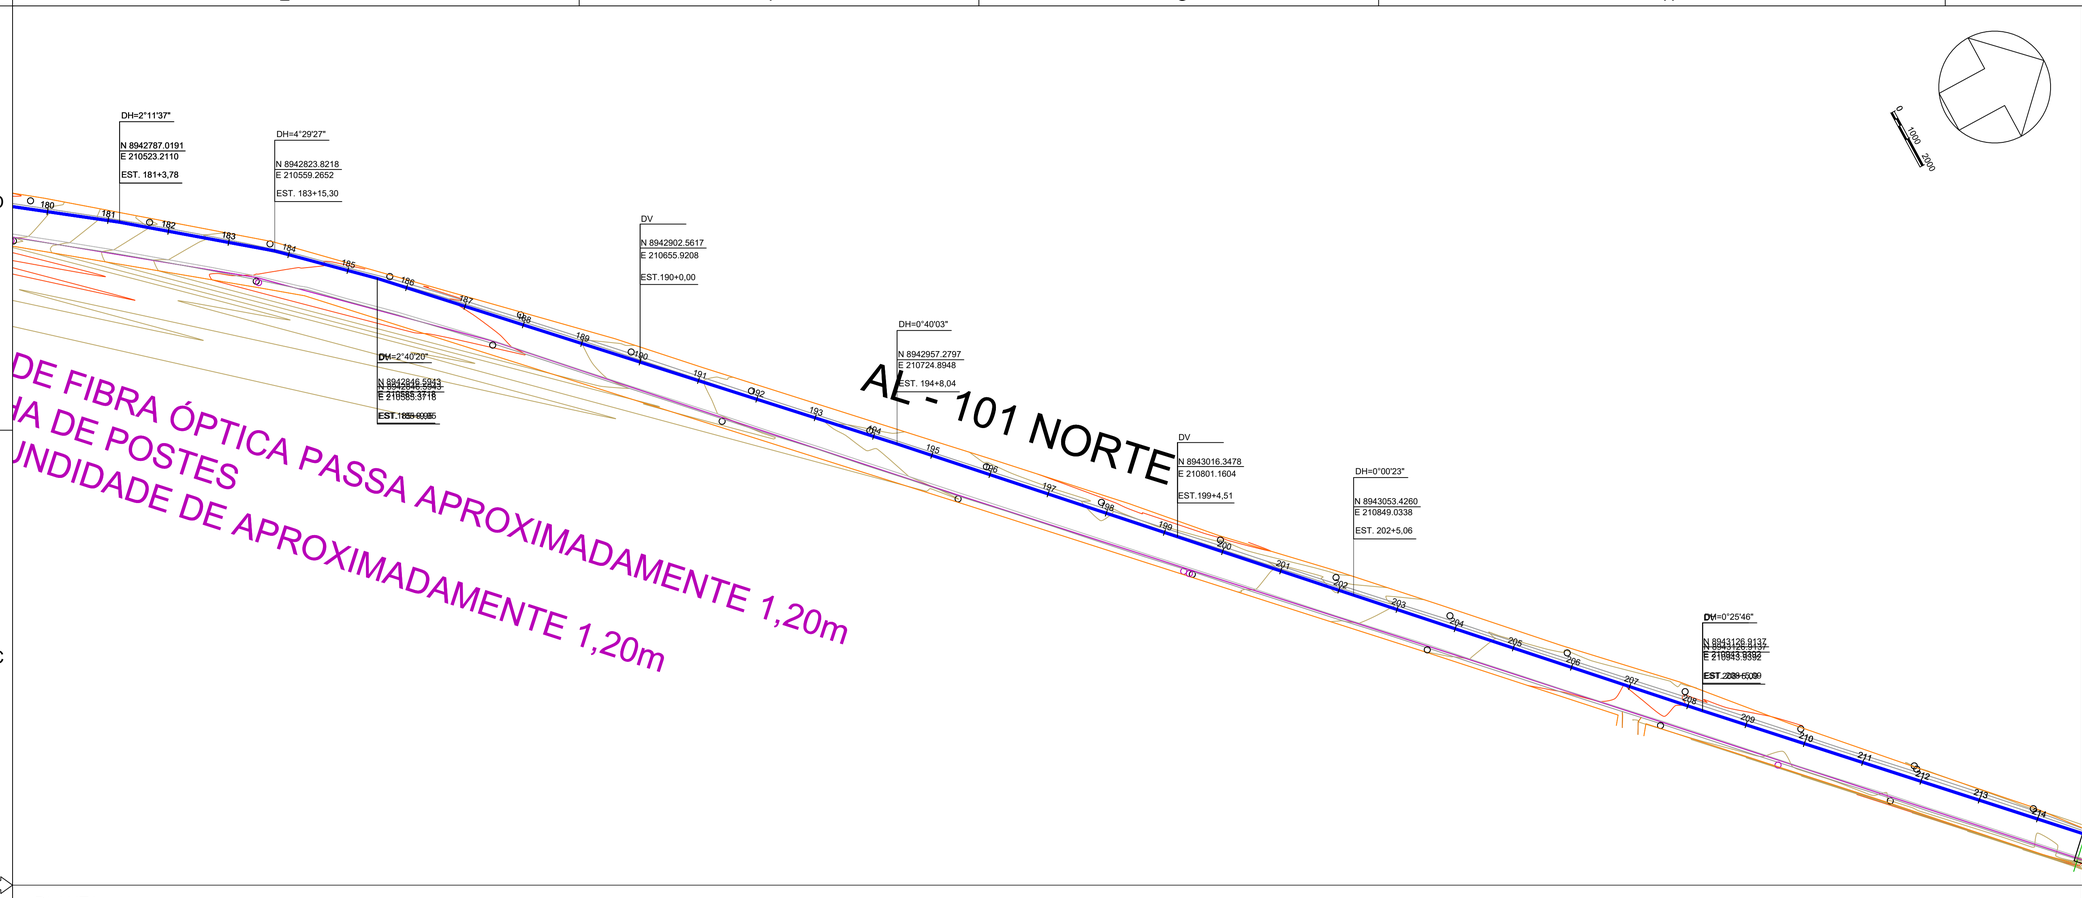

TRECHO	EMBASAMENTO	ESCORAMENTO
EST. 180+00.00 À EST. 183+00.00	–	DN
EST. 183+00.00 À EST. 202+00.00	–	P
EST. 202+0.00 À EST. 210+00.00	–	DN

ESCORAMENTO: DESNECESSÁRIO – DN; PONTALETEAMENTO – P; DESCONTÍNUO – D; CONTÍNUO – C; ESPECIAL – E; METÁLICO E MADEIRA – MM

OBS: A TABELA DE EMBASAMENTO E ESCORAMENTO É ORIENTATIVA E SOMENTE APÓS A ABERTURA DA VALA A MESMA SERÁ DEFINIDA PELA OBRA, EM CONJUNTO COM O PROJETO.

EST.199+4.51



VENTOSA
(VER DET. PADRÃO)

EST. 185+9.95



DESCARGA
(VER DET. PADRÃO)

PLANTA
ESC.:1:1000

PERFIL
ESC.:
H=1:1000
V=1:100

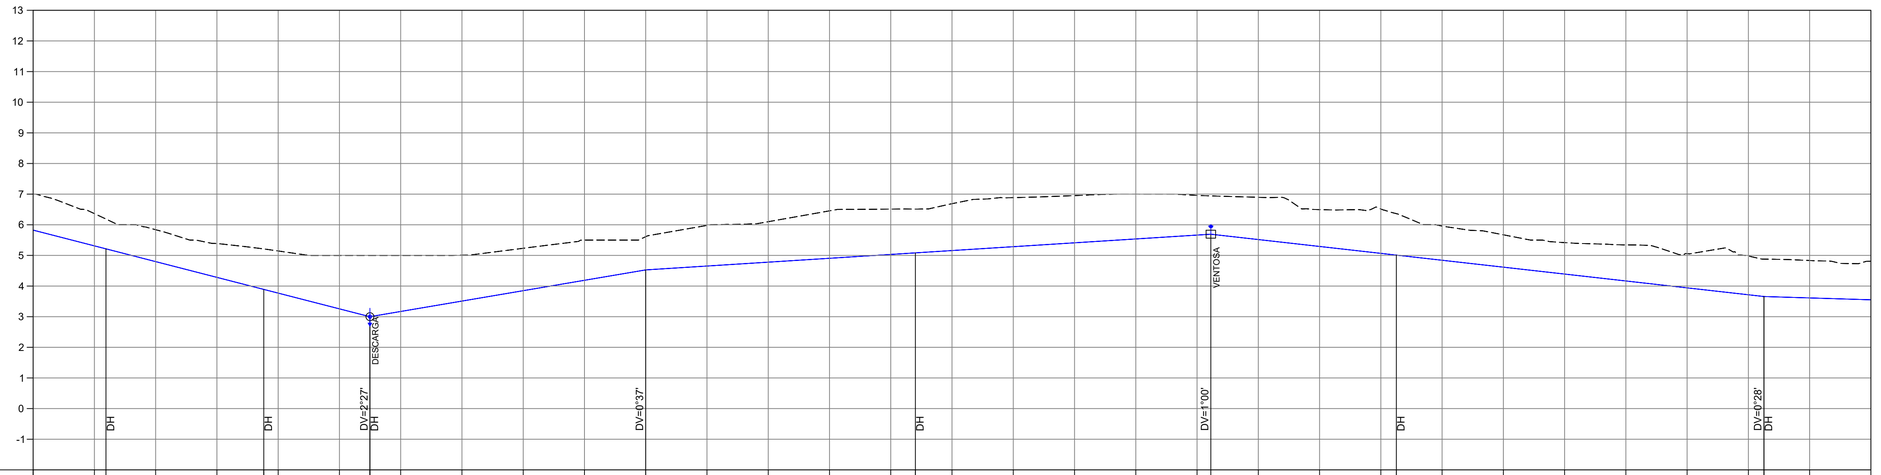

| | | |