

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
2. A FACE DA CONTENÇÃO RECEBERÁ UMA PROTEÇÃO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 8cm E $f_{ck}=25\text{MPa}$, SOBRE TELA ELETROSOLDADA TIPO TELCON Q-196 OU SIMILAR;
3. OS GRAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS DO FUNDO PARA A SUPERFÍCIE E RE-INJETADOS APÓS NO MÍNIMO 12H SOB BAIXAS PRESSÕES ATRAVÉS DE TUBO DE POLIETILENO COM MANCHETES A CADA 50cm;
4. DEPOIS DA EXECUÇÃO DA BAINHA DEVE SER REALIZADA A FASE DE INJEÇÃO EM CADA GRAMPO EXECUTADO, INCLUSIVE AQUELES QUE SERÃO ENSAIADOS;
5. A EXTREMIDADE DO CHUMBADOR DEVERÁ TER UM TRECHO ROSQUEADO NA SUA EXTREMIDADE, CASO HAJA DIFICULDADE DE FAZER ROSCA, PODE ALTERNATIVAMENTE SER UTILIZADA BARRAS DO TIPO GEWI 22mm PLUS OU SIMILAR;
6. O PROJETO PODERÁ SOFRER ADAPTAÇÕES EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS LOCAIS, OBSERVADAS NO DECORRER DA OBRA. ESTAS ADAPTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS À PROJETISTA E REGISTRADAS PELA FISCALIZAÇÃO;
7. TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

TELA TELCON TIPO Q-196 OU SIMILAR

AÇO CA-50

CONCRETO FCK 25MPa

GRAMPO DE AÇO TIPO GW 22mm PLUS, AÇO CA-50 $\phi=25\text{mm}$

COM EXTREMIDADE ROSCADA OU SIMILAR

LEGENDA



Prefeitura de Maceió

EMP. RESPONSÁVEL
EDUARDO L.G. BARROS MONTENEGRA
CREA Nº 0215250249

ASSINATURA:


PROJETO: ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES MARQUES DE ABRANTES

LOCAL: CHÁ DA JAQUEIRA- MACEIÓ


TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO SOLO GRAMPEADO - DETALHES

PROJ.	EDUARDO	VERIF.	CCD	APROV.	EDUARDO
ESCALA	INDICADA	REV.	0	FORM.	A1
DATA	11/07/2022	NÚMERO	2265.01.06-PMM-MDA-PE-DE-CON-005	FOLHA	01/01


ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOLO GRAMPEADO SEM ESC.

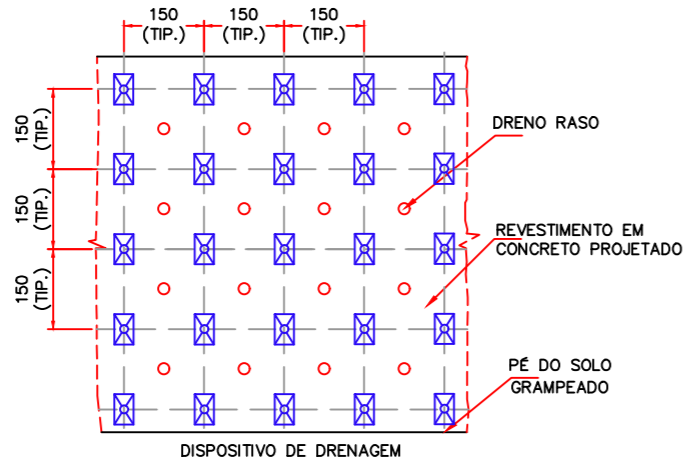


ESQUEMA DE INJEÇÃO VER NOTA 4 SEM ESCALA

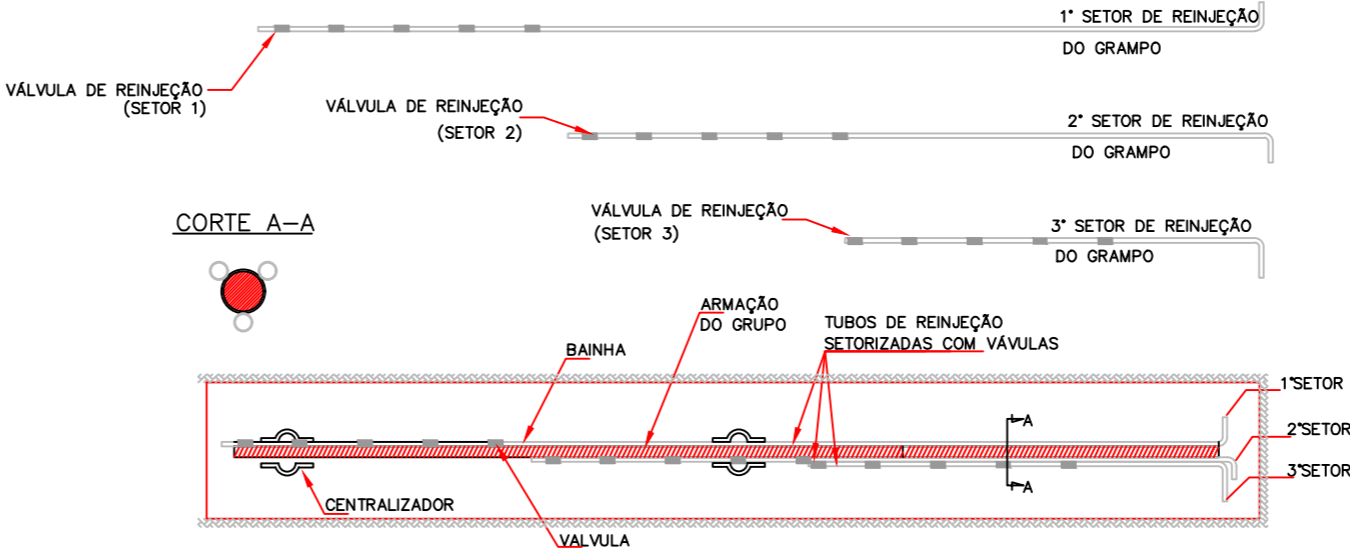


GRAMPO-DETALHE TÍPICO SEM ESCALA

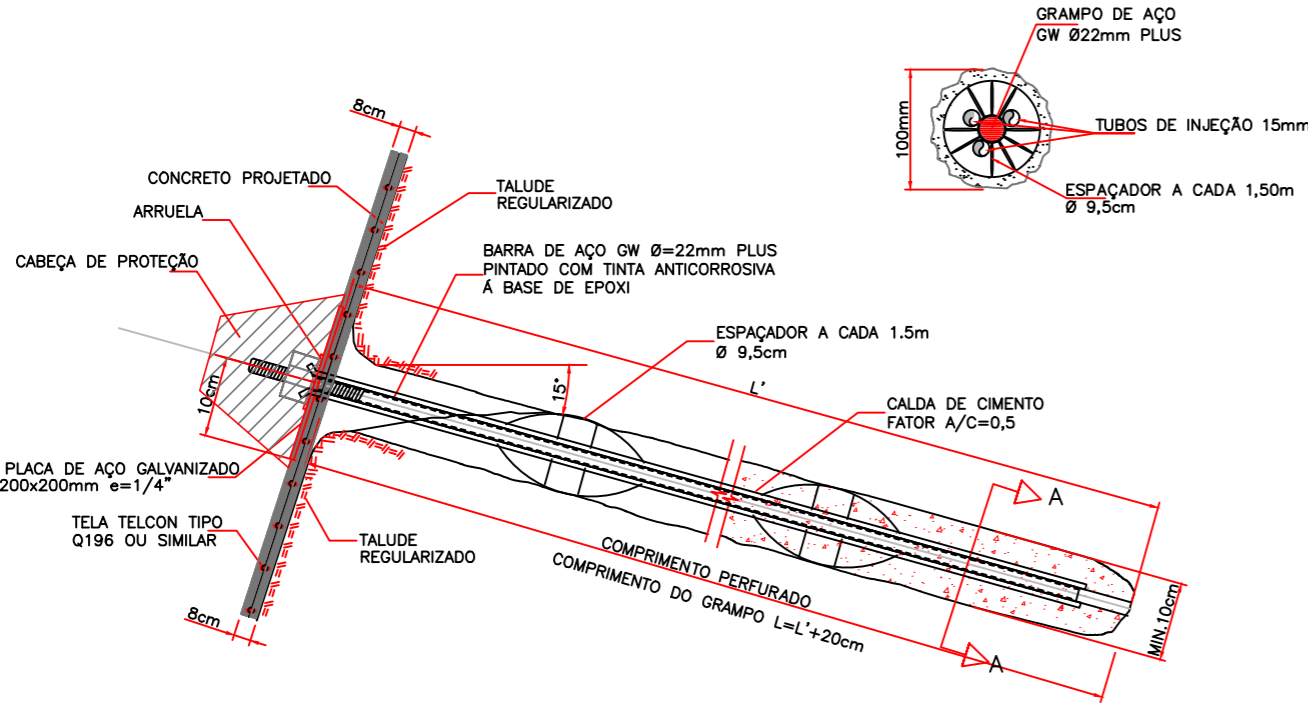


SEÇÃO A-A SEM ESCALA

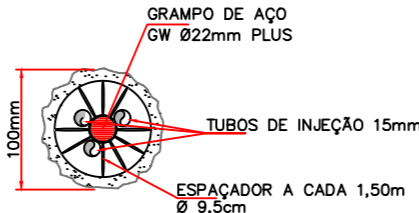


DETALHE TÍPICO PLACA DE AÇO SEM ESCALA

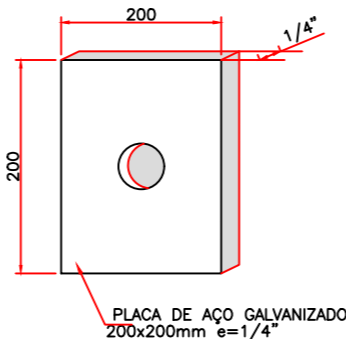


ENSAIO DE ARRANCAMENTO - MONTAGEM DO GRAMPO S/ESC

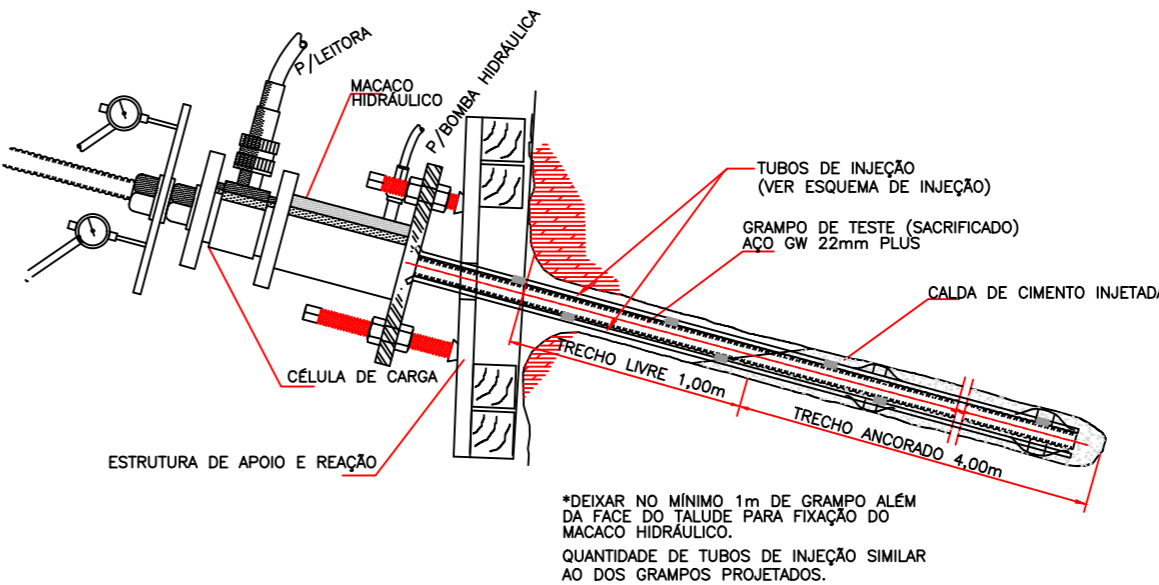


DETALHE DA PROTEÇÃO DA CABEÇA DE ANCORAGEM ESC. - 1:10




JUNTA DE CONTRAÇÃO SEM ESCALA

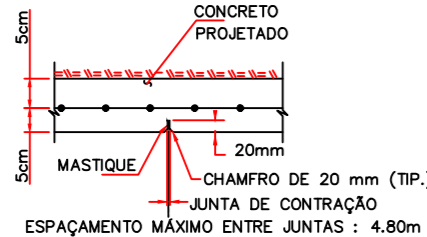


CORTE C-C ESC. - 1:10




PAINEL TÍPICO SEM ESCALA

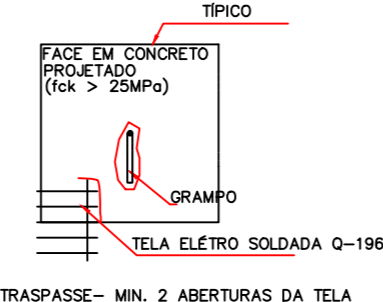

CORTE D-D ESC. - 1:10



DRENO RASO SEM ESCALA

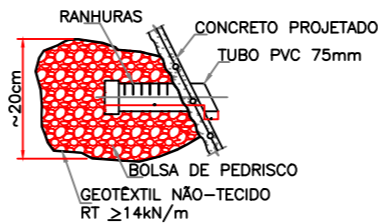

DETALHE 1 - INSTALAÇÃO DE GRAMPO PARA ENSAIO S/ESC

