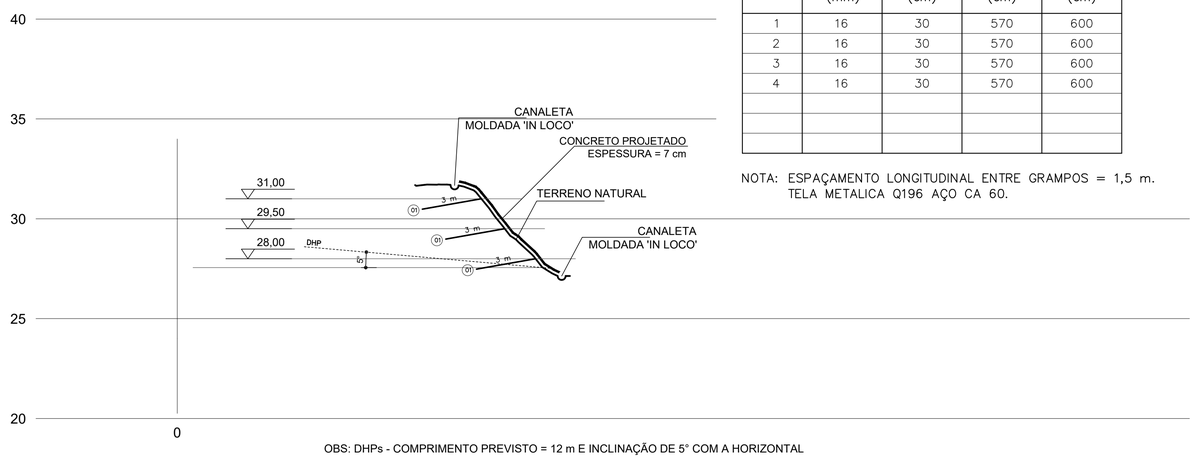

Barra	Diâmetro	Comprimento		
	ø (mm)	L1 (cm)	L2 (cm)	TOTAL (cm)
1	16	30	570	600
2	16	30	570	600
3	16	30	570	600
4	16	30	570	600

NOTA: ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE GRAMPOS = 1,5 m.
TELA METALICA Q196 AÇO CA 60.

OBS: DHPs - COMPRIMENTO PREVISTO = 12 m E INCLINAÇÃO DE 5° COM A HORIZONTAL

ÁREA 8.2_SEÇÃO 03+10.00

ESCALA_____1:150

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESC.

NORMAS:

- NBR 7182 - 2016
- NBR 6122 - 2010
- MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS.
2. AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5%.
3. PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

REV.	MODIFICAÇÃO	Data de emissão	RESP.
00	EMISSÃO INICIAL		
		NOV/2017	

atp engenharia | CONCREMAT engenharia | PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

COORDENADOR DO PROJETO / CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO / CREA / CAU	DESENHISTA
	ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1	TCM

COORDENADOR DO CONTRATO / CREA	CO-AUTOR DO PROJETO / CREA / CAU	ESCALA	DATA
		1 : 150	NOV/2017

CLIENTE	SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	SEMINFRA

PROJETO: GROTA DO ATERRO

LOCALIZAÇÃO: MACEIÓ/AL

ESPECIALIDADE: CONTENÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: Área 8.2_Seção 03+10,00

CLASSE DO PROJETO	TIPO DE OBRA	ÁREA DO PROJETO
PROJETO BÁSICO	CONSTRUÇÃO	

CODIFICAÇÃO: 236.01-GRO-PB-PP-C00-19de20-R00